

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

Ao Ilustríssimo Senhor Pregoeiro Comissão Permanente de Licitações
Pregão Eletrônico nº 06/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação das instalações de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Fórum Trabalhista de Porto Velho/RO, de acordo com os projetos, especificações técnicas, serviços inseridos na planilha orçamentária e demais anexos que acompanham este documento.

K.C.BUENO DE GODOY OLIVEIRA - ME, com sede na Rua Elvira Jhonson, 4796, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, inscrita no C.N.P.J. n.º 39.973.085/0001-20, por intermédio de seu representante legal Kennedy Christian Bueno de Godoy Oliveira, R.G. n.º 1027736 SESDEC-RO, C.P.F. n.º 000.126.922-47, vem, respeitosamente e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, Solicitar esclarecimento a respeito deste pregão eletrônico.

1. TEMPESTIVAMENTE


Ao analisar o edital de licitação e seus anexos, especificamente acerca da planilha orçamentária, pode-se observar divergências do projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar:

- 1) Não foi constatado nenhuma composição para execução do hidrante de recalque;
- 2) O item 2.1, ao analisar sua composição 96765, anexo abaixo composição e detalhe da montagem de hidrante, constatou-se divergências do projeto aprovado:
 - O adaptador storz a ser utilizado é 2.1/2" x 1.1/2";
 - Consta em composição a utilização de UMA mangueira de 20 m, porém a mangueira a ser utilizada será a de DOIS lances de 15 m;
 - Esguicho regulável a ser utilizado é 1.1/2".
 -

96765	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	
4350	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	Un	4,0000000
10899	Adaptador, em latão, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	Un	1,0000000
10904	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	Un	1,0000000

20963	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	Un	1,0000000
20971	Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio	Un	1,0000000
21030	Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido	Un	1,0000000
37555	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio	Un	1,0000000
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	3,0370000
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	3,0370000

Detalhe projeto aprovado:

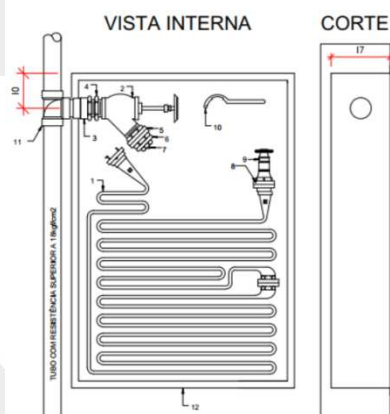

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
1	MANGUEIRA POLIESTER OU ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA, RESISTÊNCIA SUPERIOR A 18kgf/cm ² .	D=38mm (1.1/2")
2	REGISTRO ANGULAR 45° TIPO GLOBO - ROSCA MACHO 5FPP - BRONZE COM JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.1/2"	D=2.1/2"
3	CONECTOR "FÊMEA" BOSLAxBOLSA EM BRONZE	D=65mm x 2.1/2"
4	NIPLÉ DUPLO DE BRONZE OU LATÃO	D=2.1/2"
5	ADAPTADOR TIPO STORZ x ROSCA FÊMEA 5FPP - BRONZE OU LATÃO	D=1.1/2"
6	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO	D=2.1/2" x 1.1/2"
7	TAMPÃO TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO	D=1.1/2"
8	CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ FÊMEA P/ AGULHETA - BRONZE OU LATÃO	D=1.1/2"
9	ESGUICHO TIPO REGULÁVEL - BRONZE OU LATÃO	Ver Projeto
10	CHAVE PARA CONEXÕES - TIPO STORZ	DN.1.1/2" e 2.1/2"
11	TÊ OU COTOVELO DE COBRE	Conforme tubo
12	CAIXA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO PINTADA COM PORTA. EM CHAPA 22USG	VER TABELA

3) item 5.7, composição 94463: Consta em seu quantitativo apenas seis metros de tubulação galvanizada, não sendo suficiente para executar um sistema de hidrante num prédio com seis pavimento.

4) Do edital, 05.05 - PINTURA " As superfícies metálicas, tais como, corrimãos, bomba principal e equipamentos da rede de hidrantes, receberão pintura esmalte alto brilho com aplicação em duas demãos."

Porém não há composição referente a execução deste serviço de pintura em esmalte da tubulação de hidrante.

5) Item 5.8, composição 94499: consta quantitativo de 03 unidades porém em detalhe de execução 07 unidades;

6) Item 5.10, composição 94478: Consta quantitativo de 05 unidades, porém em detalhamento de ligação de bomba consta 05 unidades e mais 06 unidades na coluna de descida para ligação de hidrante, totalizando 11 peças. Pois na composição 96765, não consta conexão do tipo Tê 2.1/2".

7) Não foi constatado composição de conexões e tubulação de aço galvanizado de 1/2" para execução dos sistema de pressurização.

Diante deste cenário, considerando todo o que está sendo aqui apresentado, solicitamos esclarecimentos de maneira inequívoca afim de garantir nossa participação neste

presente Pregão eletrônico, com o objetivo de poder analisar integralmente a planilha orçamentária.

Sem mais, ficamos no aguardo de resposta em tempo hábil.

Porto Velho – RO, 26 de março de 2021.

**K C BUENO DE
GODOY OLIVEIRA:
39973085000120**

Assinado digitalmente por K C BUENO DE GODOY OLIVEIRA:
39973085000120
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RO, L=PORTO VELHO, OU=27273800000132,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=presencial, CN=K C BUENO DE GODOY OLIVEIRA:39973085000120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-03-26 10:58:00
Foxit Reader Versão: 9.7.1

K.C.BUENO DE GODOY OLIVEIRA - ME



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

PROAD Nº 8605/2020

INFORMAÇÃO

Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa BUENO ENGENHARIA, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2021, temos a informar o que segue:

- 1) Não há a necessidade de ser instalado hidrante de recalque na obra a ser executada, uma vez que já existe na edificação tal dispositivo;
- 2) Ver alíneas abaixo:
 - a) Os adaptadores Storz a serem utilizados serão de 2 1/2" x 1/2";
 - b) Considerando que já existem na edificação mangueiras instaladas, deverá ser fornecida apenas 01 (uma) mangueira de 20m para cada hidrante, conforme planilha orçamentária;
 - c) O esguicho regulável a ser utilizado é de 1 1/2";
- 3) Já existe tubulação de aço galvanizado na edificação onde serão executados os serviços, e esta será aproveitada, sendo necessárias apenas algumas poucas adaptações.
- 4) A tubulação de aço galvanizado existente na edificação já está devidamente pintada. Por isso tal serviço não constou da planilha orçamentária;
- 5) Deve ser obedecido o quantitativo da planilha orçamentária, tendo em vista que serão aproveitados trechos de tubulações galvanizados existentes, que já possuem registros de gaveta em boas condições;
- 6) Conforme informado no item 3, já existe tubulação de aço galvanizado na edificação onde serão executados os serviços, e esta será aproveitada, incluindo suas conexões;
- 7) Conforme informado no item 3, já existe tubulação de aço galvanizado na edificação onde serão executados os serviços, e esta será aproveitada.

Porto Velho/RO, 26 de março de 2021.

ENGº SAMURAI SILVA

CREA/AC 8551

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos - STEP



STEP – Setor de Engenharia e Projetos
Rua Almirante Barroso, 600 – Mocambo – CEP: 76801-901 – Porto Velho/RO
Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



SECAO DE LICITACOES E PREGOEIROS <pregoeiro@trt14.jus.br>

Pedido de esclarecimento - Bueno Engenharia

SECAO DE LICITACOES E PREGOEIROS <pregoeiro@trt14.jus.br>

29 de março de 2021 09:13

Para: eng_kelper@outlook.com

Cc: CELIA MARIA MADUREIRA SERRA <celia.serra@trt14.jus.br>, LISLANE RIBEIRO <lislane.ribeiro@trt14.jus.br>, RODRIGO ARAUJO DA SILVA <rodrigo.silva@trt14.jus.br>

Bom dia!

Em anexo, resposta ao pedido de esclarecimento.

Att.,

Éder Pires Pantoja

CLC/SA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **resposta esclarecimeno ppci ft pvh empresa Bueno_1.pdf**
97K